

# Interpretatie ongewoon voorval SF<sub>6</sub> lekkage

Robert Vosse  
Ksandr

Maarten Odenkirchen  
Ksandr

## Ksandr SF<sub>6</sub> werkgroep


De SF<sub>6</sub> werkgroep heeft afgelopen twee jaar gewerkt aan de volgende doelstellingen:

1. “gezamenlijk anticiperen op aanscherping van wet- en regelgeving aangaande SF<sub>6</sub>”
1. “Als netbeheerders een gezamenlijk gedragen interpretatie van de meldingscriteria bepalen”

Beide doelstellingen zijn in 2024 afgerond.

## F-gas verordening

Op 11 maart 2024 is de vernieuwde F-gassenverordening (EU)2024/573 van kracht geworden.

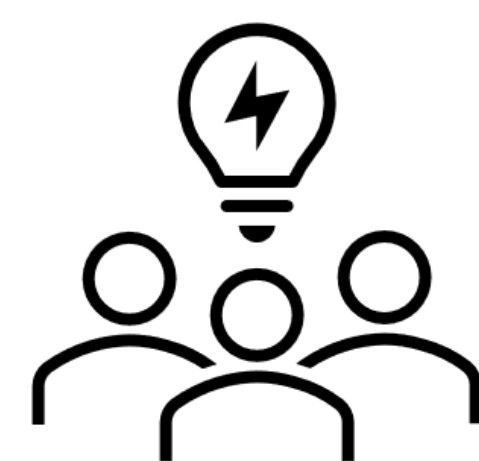

Publicatieblad  
van de Europese Unie

NL  
L-serie

2024/573

20.2.2024

VERORDENING (EU) 2024/573 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  
van 7 februari 2024

betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014

De deelnemers van de werkgroep zijn gedurende het proces, om te komen tot de definitieve verordening, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De netwerkbedrijven hebben hierdoor kunnen anticiperen op de nieuwe regelgeving, al kwam de ingangsdatum van 11 maart 2024 enigzins als verrassing.

Netbeheer Nederland is een impactanalyse gestart n.a.v. de verordening.

## Interpretatie ongewoon voorval

In bepaalde gevallen leidt de oorzaak of de omvang van SF<sub>6</sub> lekkage tot een ongewoon voorval waarvoor de meldingsplicht aan het bevoegd gezag verplicht is.

*Melden ongewoon voorval:*

- **Hermetisch gesloten druksysteem**
  - **Bijvulbaar**  
Aantoonbare oorzaak emissie SF<sub>6</sub> met gevolg bijvullen > 1 keer per 12 maanden in hetzelfde compartiment.  
Alle emissies van SF<sub>6</sub> ten gevolge van bijzondere gebeurtenissen.
  - **Niet bijvulbaar**  
Alle emissies van SF<sub>6</sub> ten gevolge van bijzondere gebeurtenissen.
- **Gesloten druksysteem**  
Alle emissies van SF<sub>6</sub> waarbij dit leidt tot > 1 keer per 12 maanden bijvullen.  
alle emissies van SF<sub>6</sub> ten gevolge van bijzondere gebeurtenissen.
- **Overige omstandigheden**  
Alle emissies van SF<sub>6</sub> bij de opslag, handeling en transport ten gevolge van aantoonbare foutieve handelingen of defecten aan bijvoorbeeld koppelingen en afsluiters op cilinders.

De definitie is juridisch getoetst. Ter afronding is Ksandr rapport KSRAP23-005 Melden van ongewoon voorval met SF<sub>6</sub> opgesteld. Het rapport is beschikbaar op het Ksandr collectieve brein. Met het opstellen van dit document is de gezamenlijk gedragen interpretatie bekrachtigd.