

Aan de slag met de FGAS verordening

Martijn Hildebrand
Rijkswaterstaat

Robert Vosse
KSANDR





Rijksoverheid

SF₆ in midden- en hoogspanning

De belangrijkste veranderingen vanuit de F-gassenverordening

Elektrische schakel-
inrichtingen vanaf 24 kV
tot en met 52 kV

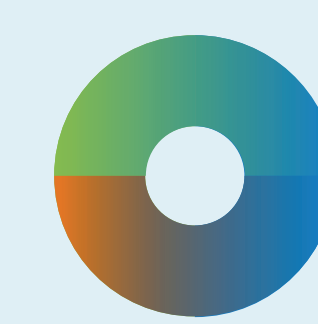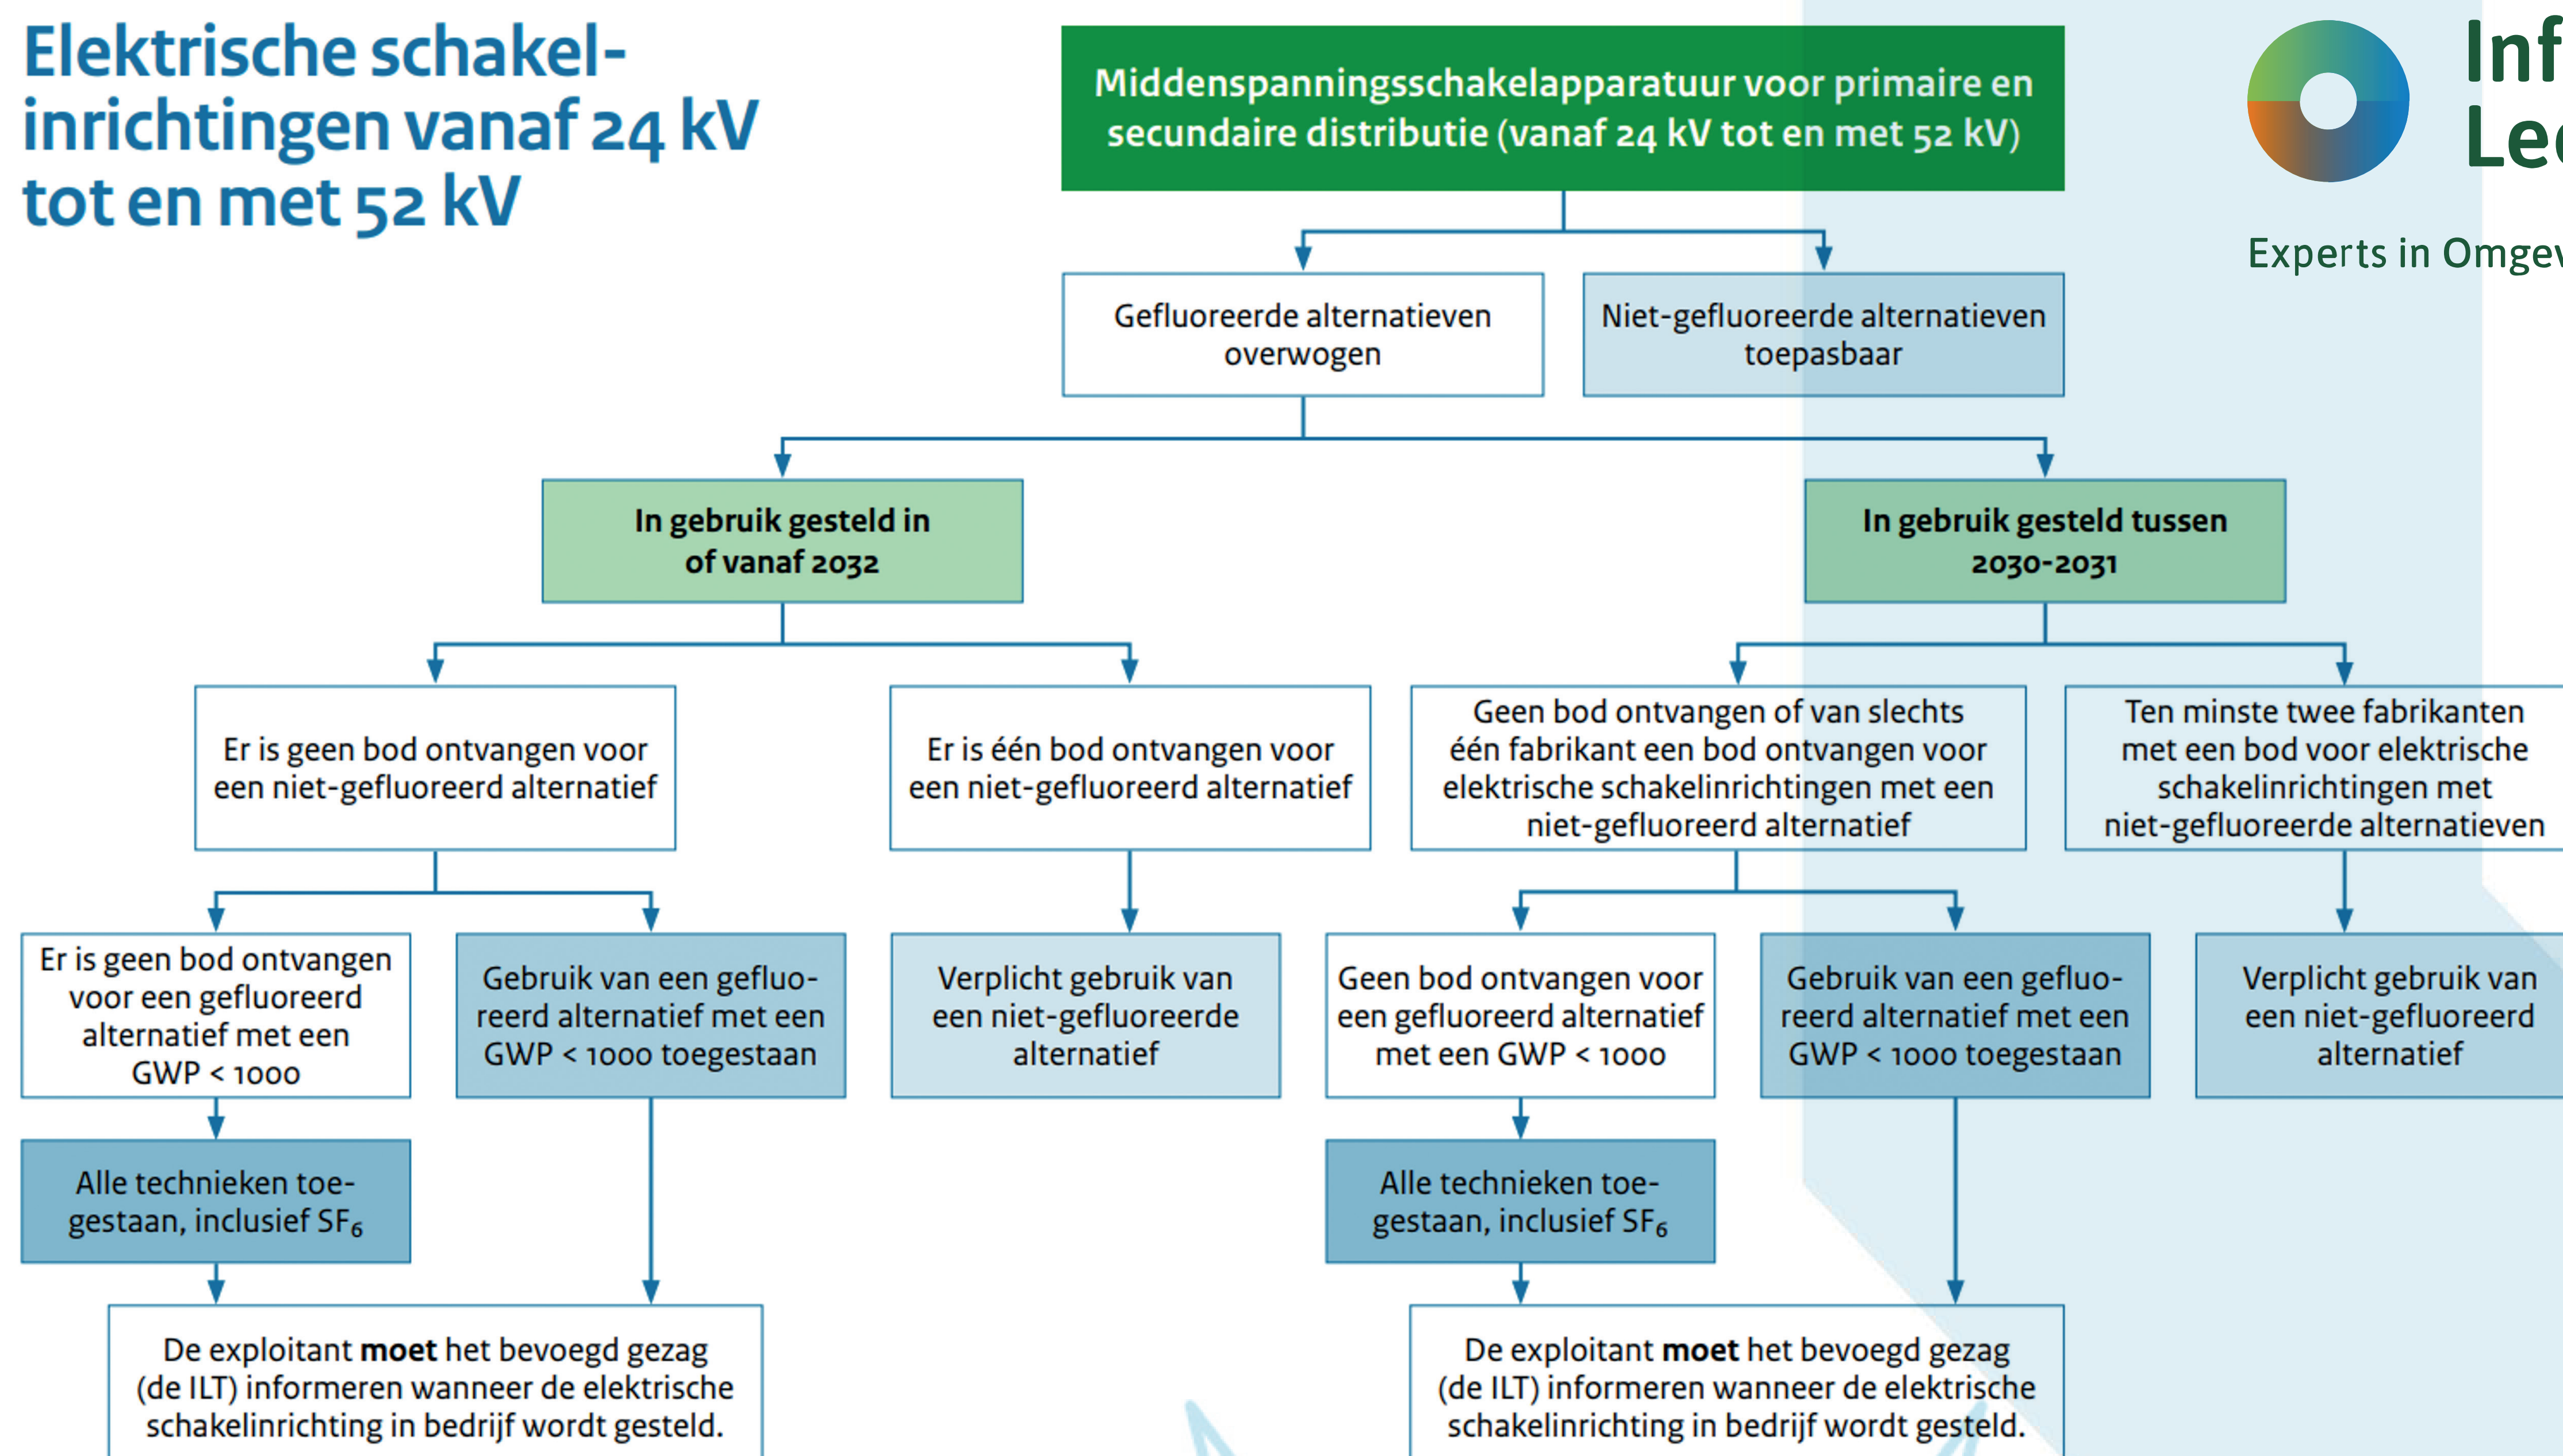

Informatiepunt
Leefomgeving

Experts in Omgevingswet en leefomgeving

- Informatie over de F-GAS verordening is terug te vinden op www.IPLO.nl
- Er is een infographic gepubliceerd en beslisbomen voor SF₆ in midden- en hoogspanningsschakelininstallaties voor alle vier de categorieën
- Vragen kunnen worden gesteld via de IPLO helpdesk

